



NOTA 1
A ALTURA DA ÁREA DE ARMAZENAGEM DOS
CILINDROS DEVE SER IGUAL OU INFERIOR AO
PEITORIL DA SALA DE UTILIDADES

ÁREAS DETERMINADAS COM BASE
NO PROGRAMA ARQUITETÔNICO MÍNIMO
BASE DESCENTRALIZADA SAMU 192
VERSÃO 2.0/2018


NOTA 2
A JANELA REFERENTE AO DML DEVE SER
POSICIONADA ACIMA DA PORTA DA MESMA

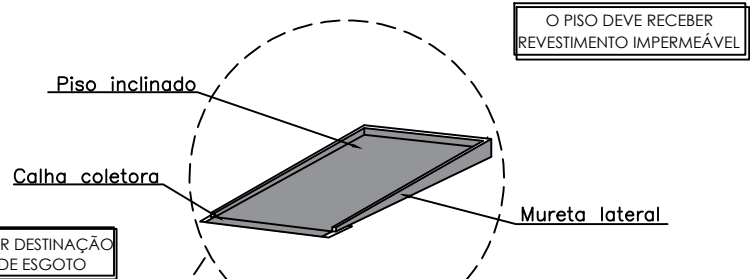


RAMPA - HIGIENIZAÇÃO DE AMBULÂNCIA

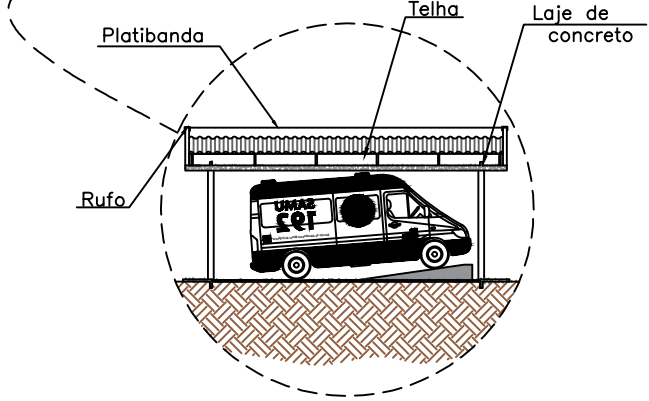

VISTA LONGITUDINAL - HIGIENIZAÇÃO DE AMBULÂNCIA

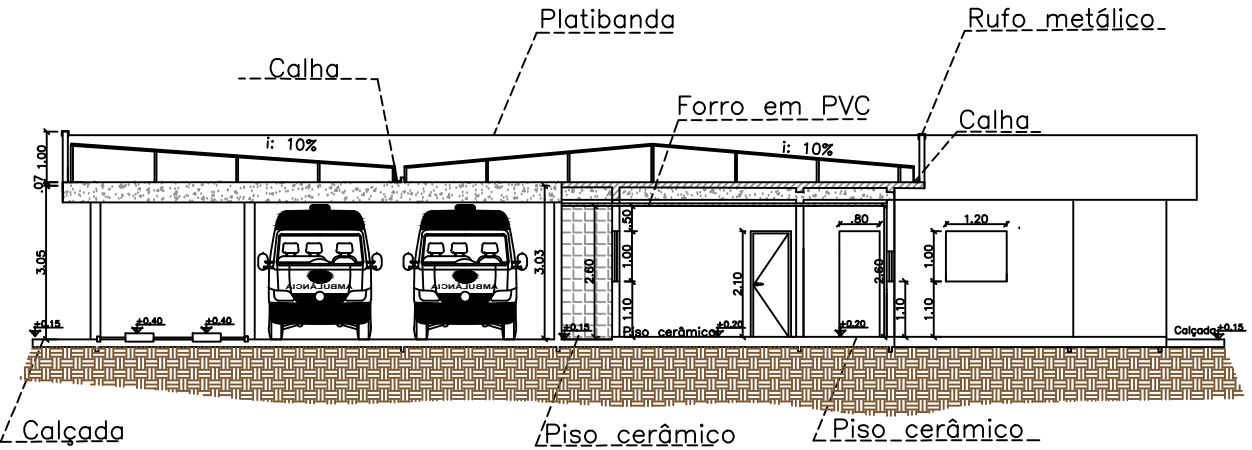

CORTE AA
ESC 1/150

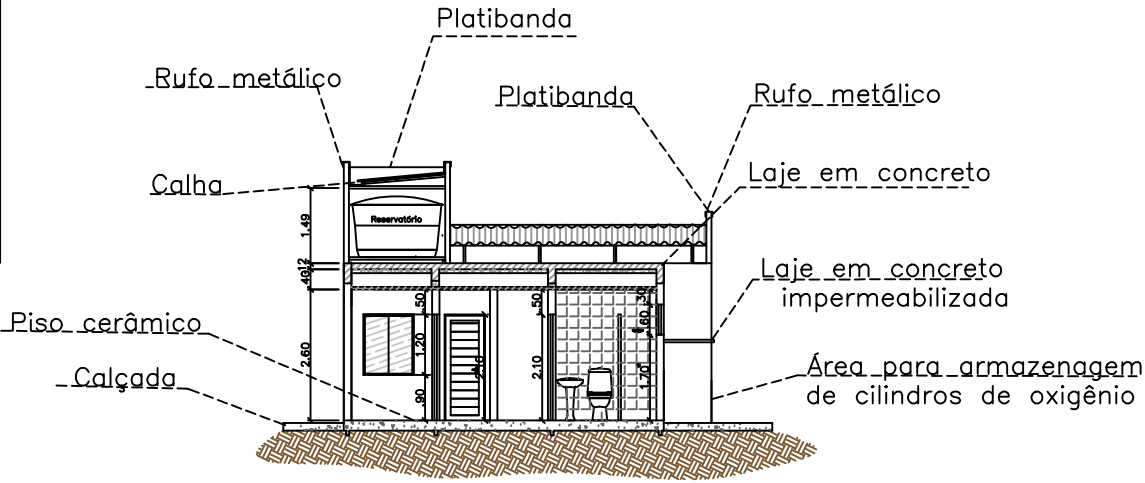

CORTE BB
ESC 1/150


QUADRO DE ÁREAS DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO				
COMODO	ÁREA COMODO	LARG. JANELA	ÁREA NECS.	ÁREA ILUM.
EST. AMBULÂNCIA	42,90 m²	---	---	---
HIG. AMBULÂNCIA	19,66 m²	---	---	---
SALA HIG.	1,50 m²	---	---	---
ARMAZENAGEM CIL.	1,12 m²	---	---	---
SALA DE UTILIDADES	4,00 m²	1/8*	0,50	0,60
DML	2,00 m²	1/8*	0,25	0,32
BANHEIRO	3,66 m²	1/8	0,46	0,60
REPOUSO 1	5,05 m²	1/6	0,84	1,20
REPOUSO 2	5,05 m²	1/6	0,84	1,20
BANHEIRO R2	3,66 m²	1/8	0,46	0,60
SALA DE ESTAR	13,39 m²	1/6	2,23	2,40
COPA	2,64 m²	1/8	0,33	0,36
CAF	5,60 m²	1/8*	0,70	1,20

NOTA
* PERMANÊNCIA TRANSITÓRIA

QUADRO DE ESQUADRIAS					
PORTAIS					
COD	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	MATERIAL	QTD
P-01	0,70	2,10	---	MADEIRA	02
P-02	0,80	2,10	---	MADEIRA	03
P-03	0,80	2,10	---	ALUMÍNIO	03
P-04	0,60	1,80	---	ALUMÍNIO	01
JANELAS					
COD	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	MATERIAL	QTD
J-01	0,80	0,40	2,10	ALU.+VIDRO	01
J-02	0,60	0,60	1,10	ALU.+VIDRO	01
J-03	1,00	0,60	1,70	ALU.+VIDRO	03
J-04	1,20	1,00	1,10	ALU.+VIDRO	05

NOTA
* Porta de duas folhas, tendo largura total de 1,20.

- NOTAS:
- UNIDADE EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO DE FORMA DISTINTA;
 - OS AMBIENTES FORAM DELIMITADOS RESPALDANDO-SE NAS ÁREAS MÍNIMAS EXPOSTAS NO PROGRAMA ARQUITETÔNICO MÍNIMO BASE DESCENTRALIZADA SAMU 192 VERSÃO 2.0/2018;
 - O ESTACIONAMENTO DAS AMBULÂNCIAS DEVE FAVORECER A RETIRADA DA MESMA SEM ENCLAUSURAMENTO OU NECESSIDADE DE EXECUTAR MANOBRAS EXCESSIVAS AFIM DE NÃO COMPROMETER O TEMPO/RESPOSTA DO ATENDIMENTO;
 - A COPA DEVE POSSUIR PONTO DE ÁGUA FRIA COM BANCADA, OS REVESTIMENTOS DO PISO E DA PAREDE DEVEM SER LISOS , RESISTENTES, LAVÁVEIS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;
 - OS BANHEIROS DEVEM GARANTIR CONFORTO ACÚSTICO E EM SUA INFRAESTRUTURA DEVE RECEBER PONTO DE ÁGUA FRIA E/OU QUENTE ATRAVÉS DE LAVATÓRIO, BACIA SANITÁRIA, CHUVEIRO E DUCHA HIGIÊNICA. DEVENDO O REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDE SER LISOS, RESISTENTES, LAVÁVEIS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;
 - OS QUARTOS DEVEM GARANTIR CONFORTO ACÚSTICO;
 - A INFRAESTRUTURA DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DEVE CONTAR COM PONTO DE ÁGUA FRIA ATRAVÉS DE TANQUE DE LAVAGEM, ONDE, O REVESTIMENTO DOS PISOS E DA PAREDE DEVEM SER LISOS, RESISTENTES, LAVÁVEIS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, DEVENDO CONTAR TAMBÉM COM ARMÁRIO DE APOIO PARA GUARDA DE MATERIAIS DE LIMPEZA;
 - A ÁREA DE HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS, DEVE SER COBERTA, ONDE O SEU PISO DEVE SER INCLINADO COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS LÍQUIDOS PARA A CALHA COLETORA, OU SISTEMA QUE VENHA A GARANTIR ESSA DESTINAÇÃO. O PISO DEVE SER LISO, RESISTENTE, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. A INFRAESTRUTURA DEVE CONTAR COM PONTO DE ÁGUA FRIA;
 - A SALA DE UTILIDADES E A ÁREA DO TANQUE DE HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE LISOS, RESISTENTES, LAVÁVEIS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;
 - A ÁREA PARA GUARDAR CILINDROS DE GASES MEDICINAIS DEVE RESPEITAR AS EXIGÊNCIAS DA NORMA RDC Nº 50/2002 ANVISA E AS EXIGÊNCIAS DA NBR/ABNT 12188/2016.
- TODAS AS NORMAS VIGENTES PERTINENTES DEVEM SER SEGUIDAS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Secretaria de Obras Públicas, Urbanização e Transportes

Projeto arquitetônico básico – SAMU

Estrada Silveira da Motta – Águas Claras

DATA:	ESCALA:	UNIDADE:	PRANCHA:
Julho de 2020	Indicada	Metros (m)	02/02